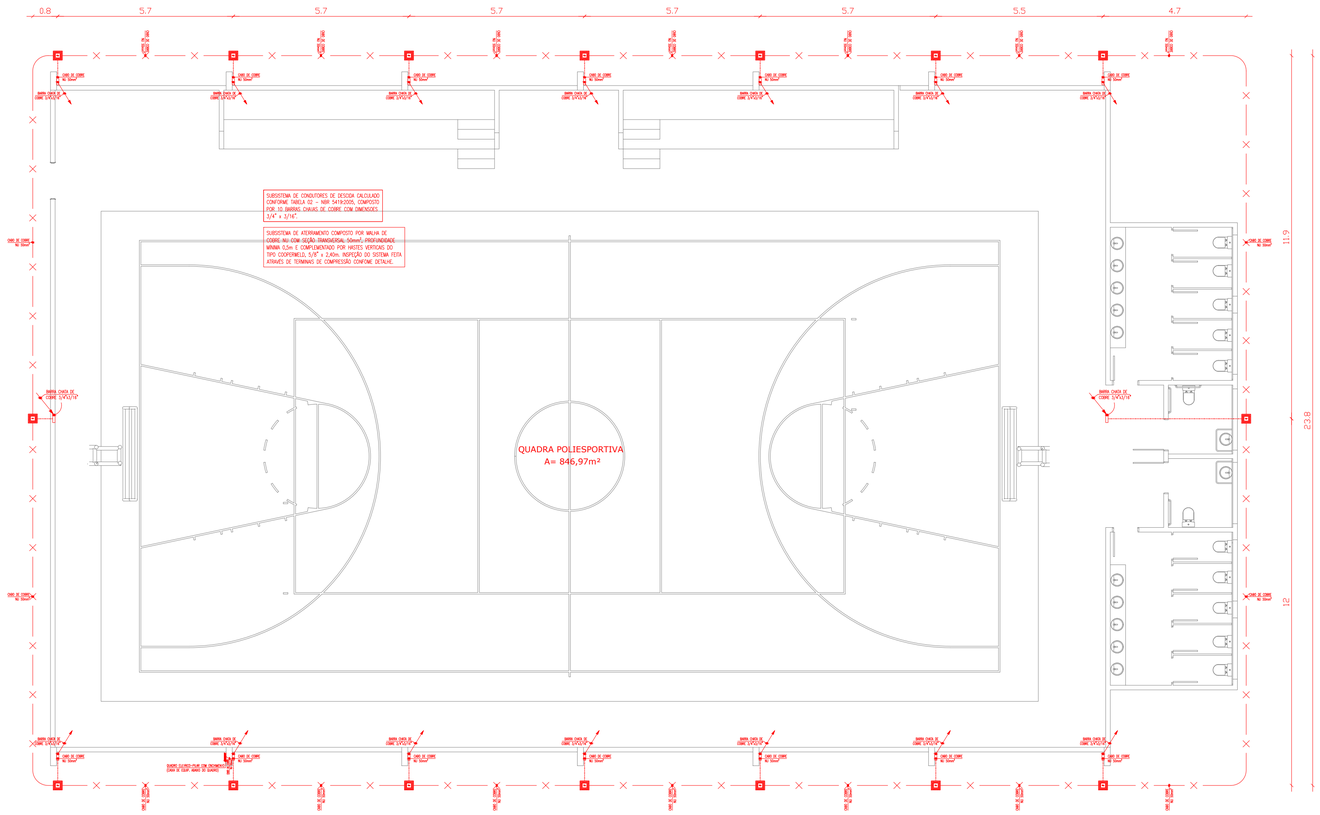
0.8
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.5
4.7
11.9
23.8
12
SUBSISTEMA DE CONDUTORES DE DESCIDA CALCULADO CONFORME TABELA 02 – NBR 5419:2015, COMPOSTO POR 01 BARRAS CHATAS DE COBRE COM DIMENSÕES 3/4" x 3/16".
SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO COMPOSTO POR MALHA DE COBRE NU COM SEÇÃO TRANSVERSAL 50mm², PROFUNDIDADE MÍNIMA 0,5m E COMPLEMENTADO POR HASTES VERTICAIS DO TIPO COOPERWELD, 5/8" x 2,40m. INSPEÇÃO DO SISTEMA FEITA ATRAVÉS DE TERMINAIS DE COMPRESSÃO CONFORME DETALHE.
QUADRA POLIESPORTIVA
A= 846,97m²
CABO DE COBRE NU 50mm²
BARRA CHATA DE COBRE 3/4"x3/16"
CABO DE COBRE NU 16mm²
BARRA CHATA DE COBRE 3/4"x3/16" COMP=1,2m
CABO DE COBRE NU 50mm²
BARRA CHATA DE COBRE 3/4"x3/16"